

# 規則指導

## 消防安全及消防演習

### 許可證類型和規則

註冊家庭兒童保育提供者 ( RF )

OAR 414-205-0035(8)(c);和 0110(1)(h,i,j,n)(2,4,5);和 0130 (1)(e);和 0140(5)

認證家庭兒童保育提供者 ( RF )

OAR 414-350-0050(1)(g);和 0170(3)(a)(4-6,14-17);和 0375(5)

### 為什麼要出臺這些規則

研究表明，許多人相信，一旦發生火災，他們將有 10 分鐘或更多的時間離開其住所。事實上，我們只有兩到三分鐘的時間撤離。在火災期間，我們應當知道如何立即離開房子，這是很重要的。然而，大多數孩子並不具備安全逃生的必要技能和知識。緊急演習（尤其是消防演習）對學齡前兒童和許多年齡較大的兒童來說可能是可怕的。緊急演習聲音很大，如果沒有事先通知的話，有時會很混亂，打斷他們的日常生活。如果經常進行練習，成人和兒童在緊急情況下能夠更好地冷靜下來，並迅速做出反應。

### 在機構的實際操作中是什麼情況

- 滅火器：沿疏散路線，每層樓必須至少安裝一個 2-A-10 BC 級滅火器，安裝在兒童夠不到、易於接近且可見的位置。如果安裝了指示滅火器位置的標誌，且通道暢通無阻，則可以將滅火器安裝在壁櫥/櫥櫃中。
- 煙霧探測器和一氧化碳探測器必須安裝在家裏的每一層，包括兒童睡覺的地方。對於這兩種類型的報警器，請遵循製造商的放置和安裝高度說明。探測器可以分開安裝，也可以兩者組合在一個單元中安裝。
- 消防演習應每月在一天中的不同時間進行，如果機構計畫在夜晚提供保育服務，則也需要安排夜晚演習。
  - a. 消防演習必須包括：
    1. 一次演習，包括每年至少使用一次備用疏散路線；和
    2. 由 OCC 工作人員觀察的演練；如果要求的話。這是您的許可方觀察並提供回饋的機會，以幫助您的機構在緊急情況下能夠盡可能保證安全，做好準備。
    3. 所有在場成人和兒童必須在三分鐘內全部撤離。這一時間表是在與俄勒岡州消防隊長協商後確定的。
  - b. 您必須有警報方法（例如，響亮的鈴聲或哨聲）來警告家裏的居住者和兒童，發生緊急情況或演習。
    - 使用統一的警報方法能夠幫助兒童適應突然的巨響。通過練習，孩子們能夠學會在聽到聲音的時候應該做出什麼樣的反應。
    - 煙霧探測器可作為報警手段。但是也可以使用另一種警報方法（聲音），這種方式提高了靈活性，能夠制定出一個適合受照顧兒童的需求和敏感性的應急計畫。

### 記錄保存要求（見下麵的可選資源）

1. 滅火器、煙霧探測器和一氧化碳探測器必須每月檢查一次，以確保相關儀器處於正常工作狀態。檢查完成時，需保存記錄。
  - 查看儀錶檢查滅火器狀態，確保箭頭指向綠色部分（如果箭頭沒有指向綠色部分，則表示需要重新補充，或進行更換）。
  - 煙霧和一氧化碳報警器通常會有一個測試按鈕。按下按鈕時，警報器會發出聲音，表示工作正常。但是，最好遵循特定設備製造商的建議。
2. 提供方應保存每次消防演習的書面記錄，記錄：



- a. 日期和時間；
  - b. 使用的出口；
  - c. 撤離兒童的人數和年齡範圍；
  - d. 演習時家中的總人數；
  - e. 撤離家園所需的時間；
  - f. 參與人姓名；和
  - g. 所使用的警報方法。
3. 除了消防演習，應急計畫應每兩個月進行一次演習，並必須遵循上面列出的消防演習記錄要求。這些演習不需要與消防演習發生在同一天。應急計畫的其他方面可包括但不限於：
- 兒童或照顧者的急性疾病
  - 自然災害如洪水、滑坡、海嘯、野火、地震等。
  - 掩體就位、封鎖或建築物封鎖
  - 氣體洩漏、化學品洩漏、停電
4. 新的工作人員指南必須包括對應急計畫和疏散程式的審查。
5. 所有替代看護人員必須接受疏散程式培訓。

**重要：**應急計畫必須至少每年審查一次。如有任何修改，記得與家人、員工和家中的其他成年人分享新的或更新的應急計畫。您的許可專家可能會要求在監視或許可訪問期間查看您的應急計畫。

### OCC 許可專家可能審查的部分

- ✓ 有沒有把平面圖貼在可見的位置？是否顯示了所有必要的組件？
- ✓ 家中各樓層的滅火器、煙霧探測器和一氧化碳探測器是否正常工作？是否有每月檢查/測試的書面檔？
- ✓ 滅火器是否容易拿取，安裝在兒童夠不著的地方，並沿疏散路線安裝？
- ✓ 如果滅火器安裝在櫥櫃或壁櫥內，是否有標誌？許可專家將檢查每個樓層是否滿足效仿要求，無論保育兒童是否可以進入該區域。
- ✓ 在許可證檢查和不事先通知的監測訪問期間，將對演習記錄和文件進行審查。

### 可選資源

#### 1. [消防安全應急演練記錄\(OCC-0489\)](#)

OCC 創建的可選工具，可幫助您成功跟蹤所有這些需求。

#### 2. [學校安全規劃資源指南 \(俄勒岡州消防局長辦公室\)](#)

#### 3. 俄勒岡州消防局長資源，<https://www.oregon.gov/osp/programs/sfm>

#### 4. [國家消防安全協會](#)：公共教育資源、教案和教學工具

- 關於多種消防和生命安全主題的安全提示單，[有不同語言版本](#)
- 消防通識計畫包括識字，運動，音樂和戲劇遊戲，為學齡前兒童提供一個適合其發展階段的學習過程。這五節課是免費下載的，有英文和西班牙文版本。

#### 5. [聯邦應急管理局：分秒必爭：備用路線！](#)和 [聯邦應急管理局可下載的資訊和講義](#)

#### 6. [芝麻街消防安全計畫](#)


芝麻街學齡前兒童消防安全計畫課程有英語和西班牙語兩種版本。課程包括教師教育家指南、歌曲和故事光碟、家庭指南、塗色和活動小冊子以及海報。關於如何為您的兒童保育專案申請免費工具包的資訊可在網站上下載。

#### 7. 閃亮的校舍 <https://sparkyschoolhouse.org/digital-backpack/>

## 額外資訊

- **夜間護理**：如果您提供夜間護理，疏散路線必須有照明設施。包括：走廊上的夜燈，或者保證走廊的燈亮著。這將使疏散變得更容易，對於可能不太熟悉環境的兒童來說更安全。
- **必須張貼樓面平面圖**，標明以下位置：**出口、主要和次要疏散通道以及滅火器的位置**。把平面圖貼在一個可見的位置，比如父母到達的地方或其他緊急資訊所在的地方。如果已經發佈了樓層平面圖，則可以將新需要的專案添加到當前樓層平面圖中。

樣板平面圖（手繪可接受）。

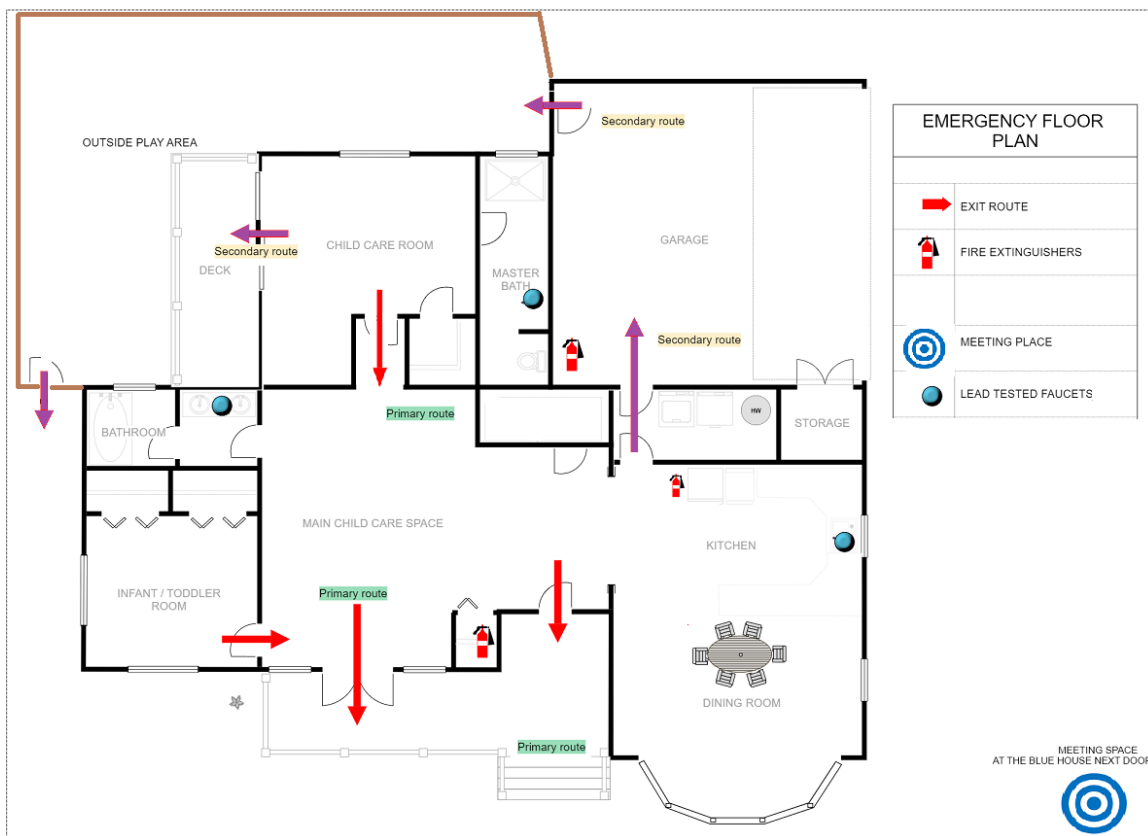

- **煙霧報警器**很重要，因為在火災中，我們可能只有不到三分鐘的時間疏散。由於煙霧會向上升，煙霧探測器安裝在高高的牆壁或天花板上。他們會提醒你注意危險，給您和孩子們時間出去。如果您安裝了可正常工作的煙霧報警器，那麼機構中的每個人都更有可能在家庭火災中倖存下來。
- **一氧化碳探測器**很重要，因為一氧化碳是一種有毒、無味的氣體，是燃料燃燒時產生的。一氧化碳中毒在高水準時可能是致命的。危險的 CO 排放可能會由壁爐、柴爐、煤氣爐或其他燃氣用具、可攜式發電機或停在車庫裏的車輛造成。安裝在家裏的一氧化碳報警器能夠在一氧化碳存在的早期給出警告。家中的每一層都需要一個，無論兒童是否可以進入所有樓層，即使家中沒有典型的一氧化碳來源。

俄勒岡州行政規則，俄勒岡州教育部，早期學習司，第 414 章，第 205 條 [註冊家庭兒童保育](#) 和 350 [經認證的家庭兒童保育](#)。

您有權免費獲得語言援助服務和其他幫助。如果您在語言或其他方面需要幫助，請致電 503-947-1400 與兒童保育辦公室聯繫。

首次發佈日期：2022 年 2 月

更新時間：N/A